

Portata 570 Kg  
7 Persone

Area Cabina 1.54 Mq.

LEGGE 13 - 09-01-1989

DM 236/89



Edifici Preesistenti

Piattaforma minima  
anteriore alla porta  
dim. 1500 x 1500



Sezione Vano

Pianta Vano Corsa

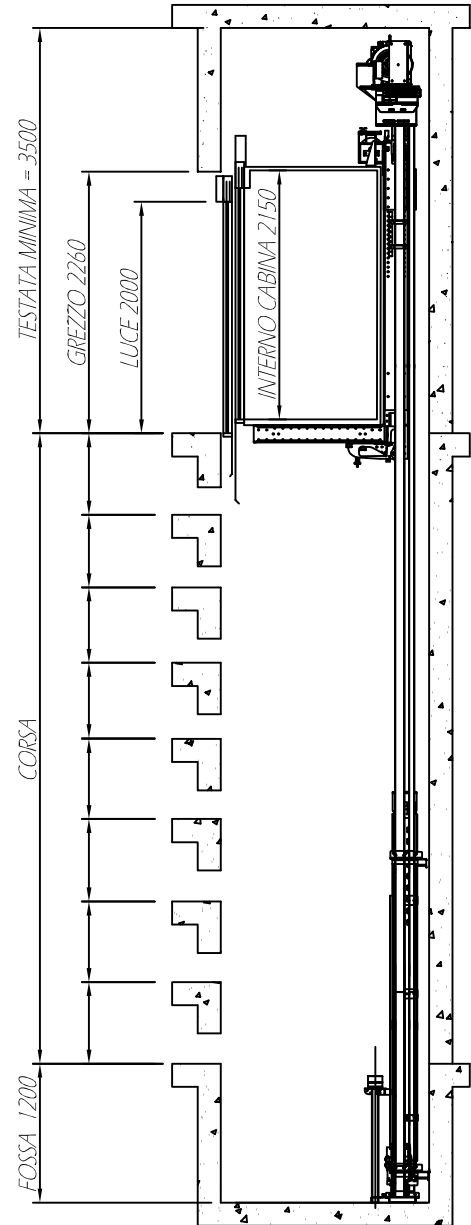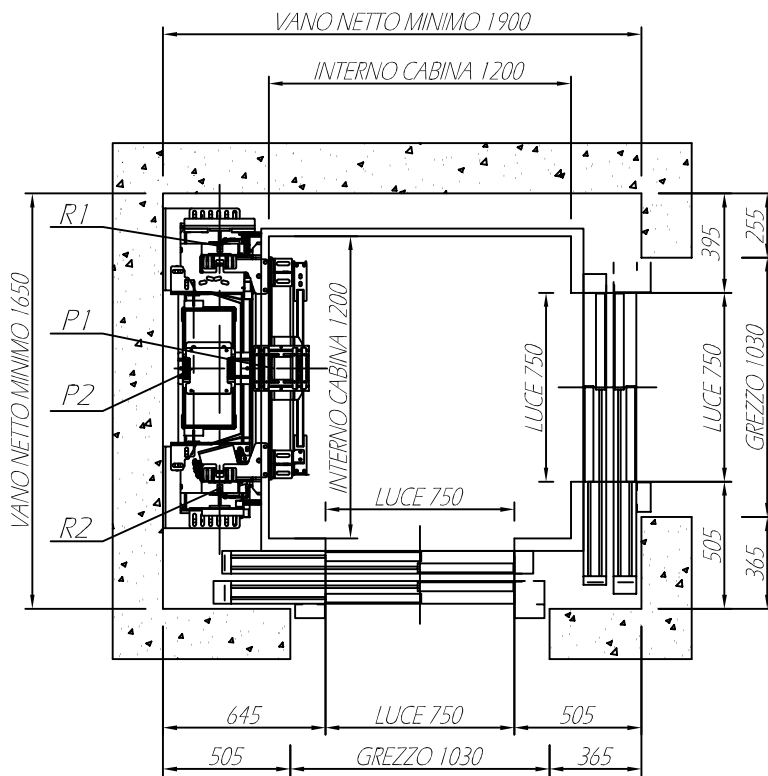


Terrapieno

Spinte sulla Guida

Carichi Dinamici in Fossa

Note Importanti



(Statiche)  
Sx = 210 daN  
Sy = 90 daN

Carico su guide cabina  
R1 = 1400 daN

Carico ammortizzatore cabina  
R2 = 5200 daN

Carico ammortizzatore c/peso  
R3 = 4200 daN

Se la distanza dalle pareti cabina al vano corsa e' maggiore di 850 mm, la testata deve essere aumentata di 400 mm.

Ventilazione vano corsa, pari all 1% della superficie vano

Se impianto e' soggetto a Normativa Anticendio contattare il comando locale dei Vigili del Fuoco

Tensione Trifase  
400 V  
Velocita' Max 1.20 m/s

TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI - NON RILEVARE LE QUOTE IN SCALA