

Portata 570 Kg  
7 Persone

Area Cabina 1.54 Mq.

LEGGE 13 - 09-01-1989


DM 236/89

Edifici Preesistenti


Piattaforma minima  
anteriore alla porta  
dim. 1500 x 1500



Pianta Vano Corsa

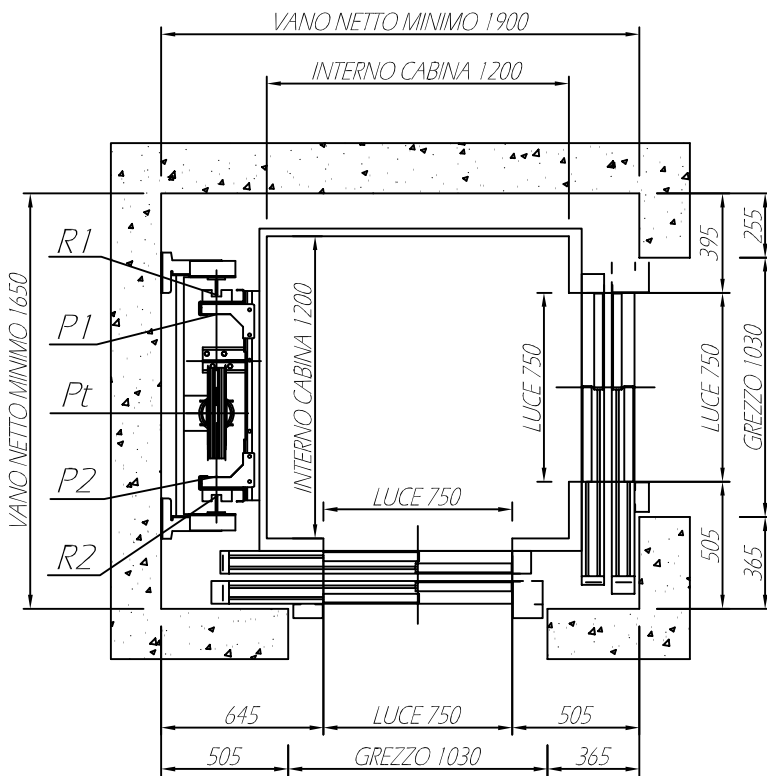

Sezione Vano

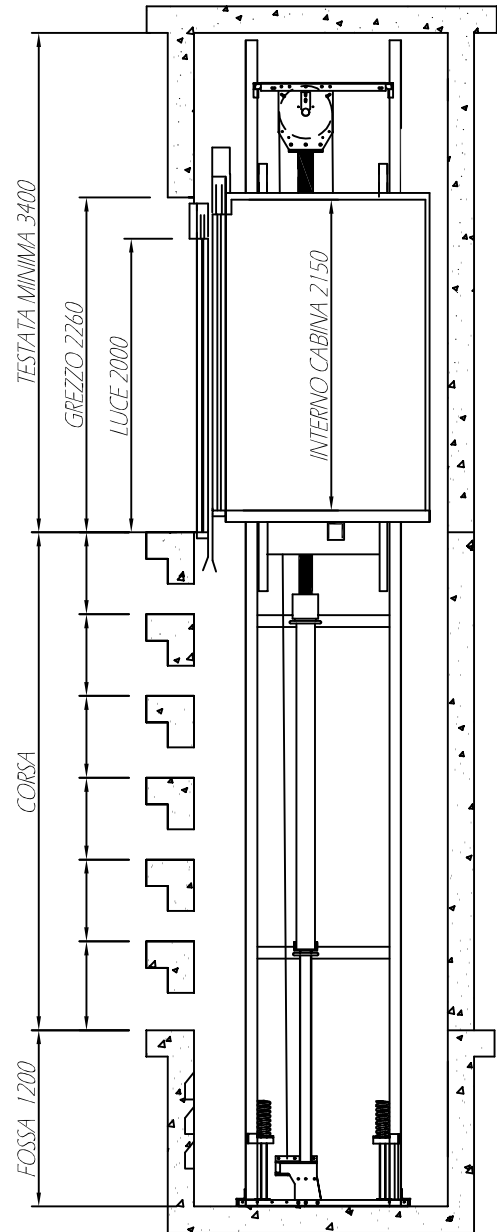


Terrapieno

Spinte sulla Guida

Carichi Dinamici in Fossa

Note Importanti



(Statiche)  
Sx = 190 daN  
Sy = 55 daN

Carico su ammortizzatori cabina  
P1 - P2 = 2500 daN

Carico su guide cabina  
R1 - R2 = 1850 daN

Carico su appoggio pistone  
Pt = 6100 daN

Se la distanza dalle pareti cabina al vano corsa e'  
maggiore di 850 mm, la testata deve essere  
aumentata di 400 mm.

Ventilazione vano corsa, pari all' 1% della superficie vano

Se impianto e' soggetto a Normativa Anticendio  
contattare il comando locale dei Vigili del Fuoco

Velocita' Max  
1.00 m/s

Corsa Max  
20 m

Fermate Max  
7

TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI - NON RILEVARE LE QUOTE IN SCALA